


# 測定結果の確認

## 測定結果のお知らせ

測定結果がでましたら、研究事務局より担当医師並びに菌株登録者にE-mailにてお知らせいたします。

また、測定結果が報告されている菌株については、WEB調査システムのメニューページにある一覧表の「測定結果」の列に「報告中」と表示されます。

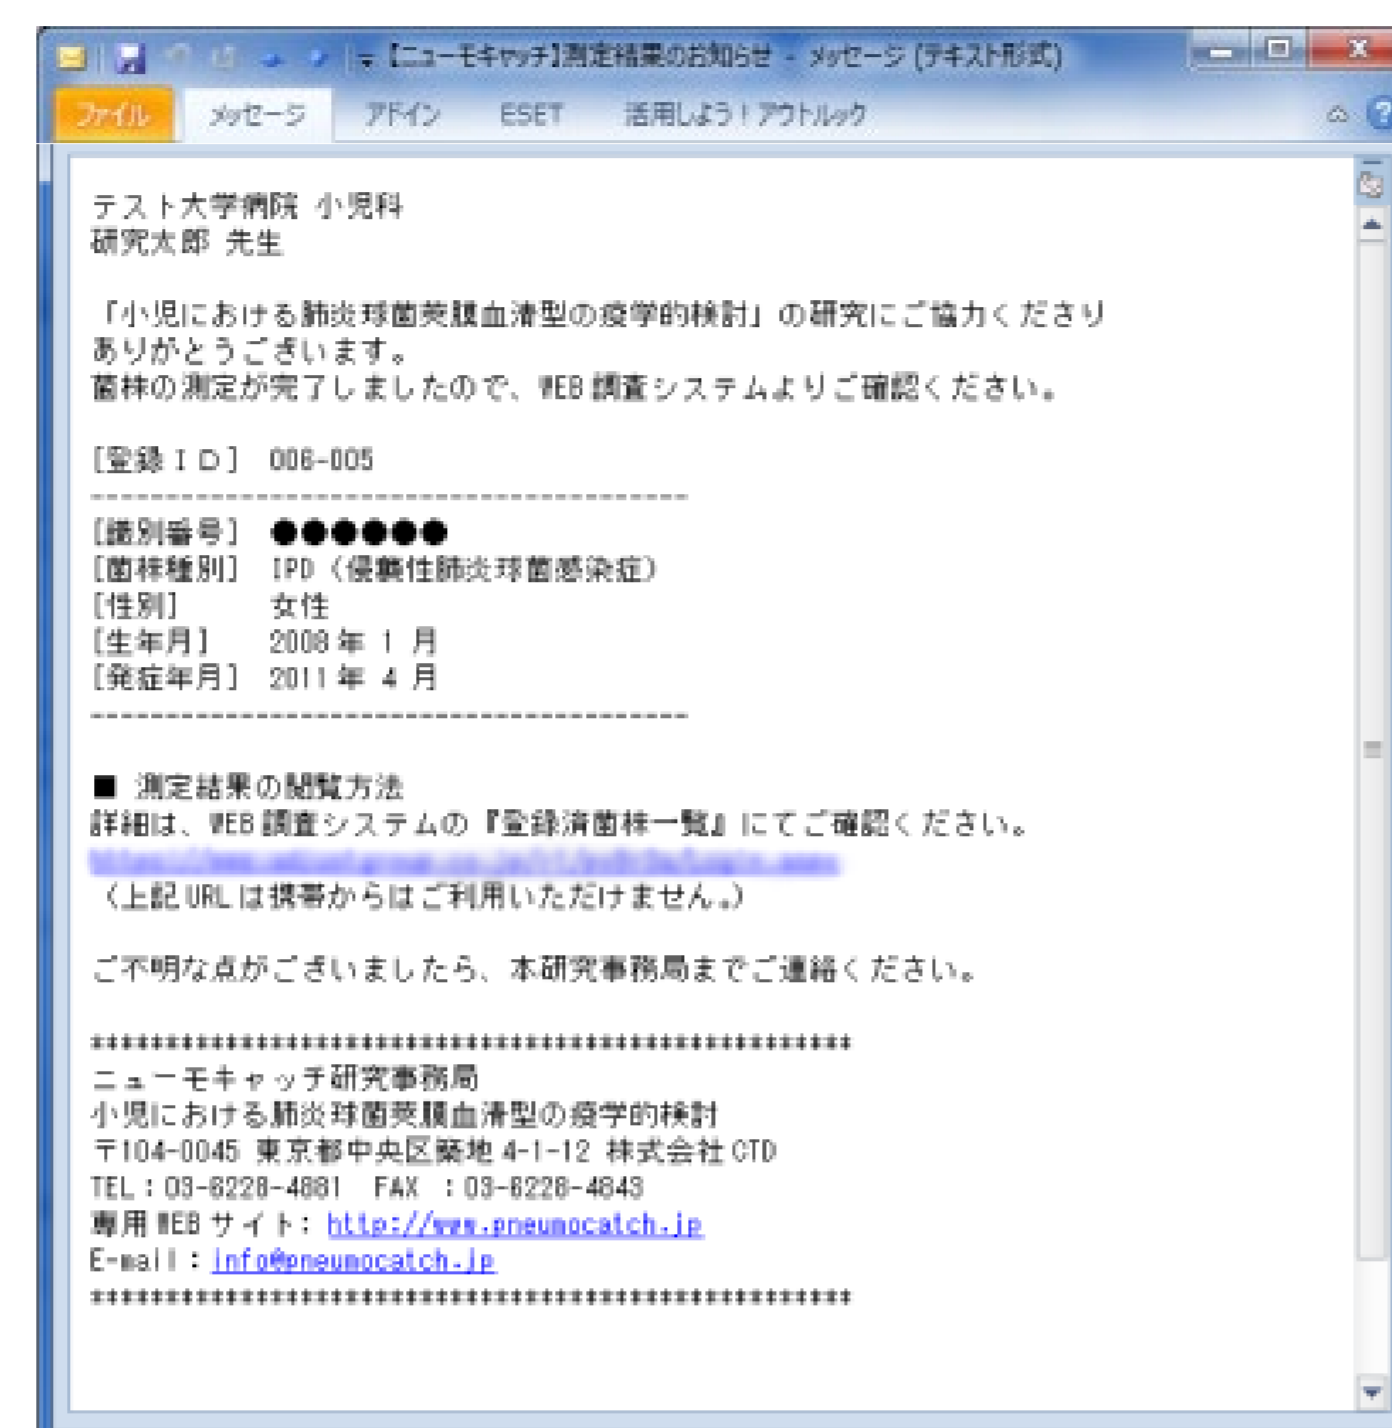

測定結果は「ダウンロード」のページよりCSVファイルにエクスポートすることができます。  
CSVファイルのエクスポート方法は、「登録した菌株データをエクスポートする方法」を参照してください。

## 測定結果の閲覧方法

WEB調査システムにログインし、「登録済 菌株一覧」から該当菌株の測定結果をクリックし結果を確認してください。

Web調査システム  
Pneumocatch 「小児における肺炎球菌感染症、全国サーベイランス」

メニュー ダウンロード 医療機関情報 コントロールパネル

情報  
ログインユーザー  
医師 太郎  
ログアウト

菌株登録  
菌株登録するには、以下の登録する菌株種別のボタンを押してください。

IPD (侵袭性肺炎球菌感染症) 肺炎 急性中耳炎

登録済 菌株一覧

登録ID・識別番号・菌株種別・登録者・進捗状況・測定結果で検索

1 ページ目を表示 全 5件 16:48 時点

| 登録日      | 登録ID    | 識別番号   | 菌株種別 | 医療機関名  | 登録者   | 進捗状況   | 入力エラー | 未回答クエリ | 測定結果 |
|----------|---------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
| 12/02/01 | 001-001 | test1  | IPD  | 日本第一病院 | 三重 花子 | 問い合わせ中 | 無     | 有      | 報告中  |
| 12/02/01 | 001-002 | test2  | 肺炎   | 日本第一病院 | 三重 花子 | 入力完了   | 無     | ----   | 報告中  |
| 12/02/01 | 001-003 | t-4567 | IPD  | 日本第一病院 | 医師 太郎 | 入力完了   | 無     | ----   | 報告中  |
| 12/02/10 | 001-004 | ----   | IPD  | 日本第一病院 | 医師 太郎 | 問い合わせ中 | 無     | ----   | 報告中  |
| 12/02/10 | 001-005 | ----   | IPD  | 日本第一病院 | 医師 太郎 | 問い合わせ中 | 有     | ----   | 報告中  |

1 ページ目を表示 全 5件 16:48 時点

この一覧をダウンロード

微生物学的検査報告書 477882-001

009-55 000000 (最終報告) P. 0001-001 (1)

|             |         |               |
|-------------|---------|---------------|
| 医療機関名       | 依頼者名    | 株式会社CTD様      |
| 科名          | 受付材料    | ニューモキャッチ      |
| 担当医師        | 菌株種別    | 菌株            |
| 登録者属性       | 999-006 | 採取材料の新鮮度      |
| 採取ポイント      | 採取日     | 菌株名           |
| 年齢・性別       | 採取時刻    | S. pneumoniae |
| 薬剤番号        | 受付日     | 2011年07月02日   |
| 検査No        | 報告日     | 2011年07月05日   |
| PZ900700006 | 検体No    | 05219003      |
|             | 提出容器    | 疾患・症状         |

検査項目報告

【分離培養・同定】  
菌No. #01: *Streptococcus pneumoniae*  
Penicillin resistant *Streptococcus pneumoniae*

【型別・その他】  
S. pneumoniae 血清型別 菌No. #01: 2型

【MIC測定】 [CLSI (旧NCCLS) 法: 微量液体] μg/mL

| 薬剤名/菌No   | #01    |
|-----------|--------|
| PCG       | 2      |
| CTX       | 1      |
| EM        | 2      |
| MEPM      | 0.5    |
| LVEX      | 2      |
| 精度管理実施No. | 110702 |